


Erreur : Crash lors de la configuration matérielle de l'API ou de l'importation d'un projet

Un message d'erreur apparaît lors de l'insertion de la CPU dans la configuration matérielle et ou vous n'arrivez pas à ouvrir des projets TIA.


Cliquez sur *Show data* pour obtenir le diagnostic du problème.

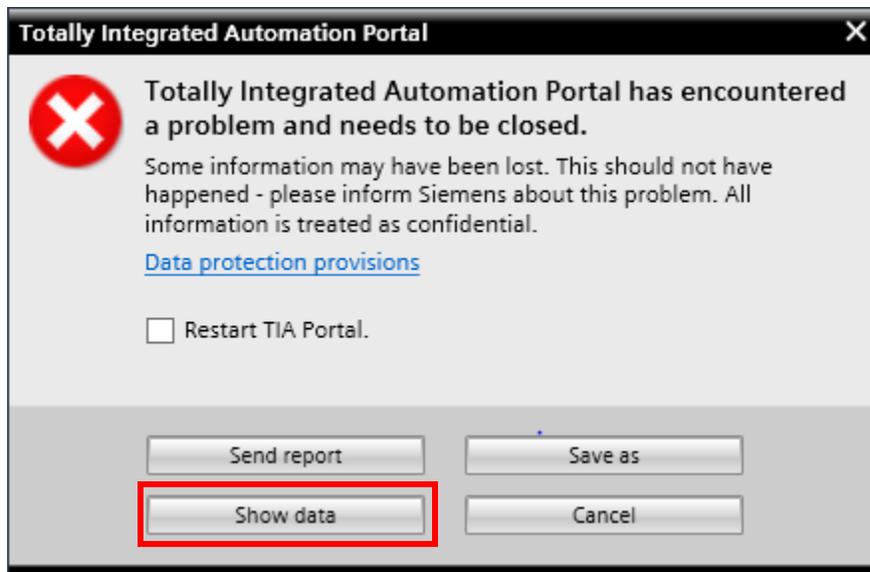

La fenêtre de diagnostic s'ouvre cliquez sur *Stack Trace*



TIA Portal vous avertis qu'il manque le fichier Combining.
 Vous pouvez le récupérer d'un autre pc ou TIA fonctionne correctement ou dans le dossier de ce tuto.

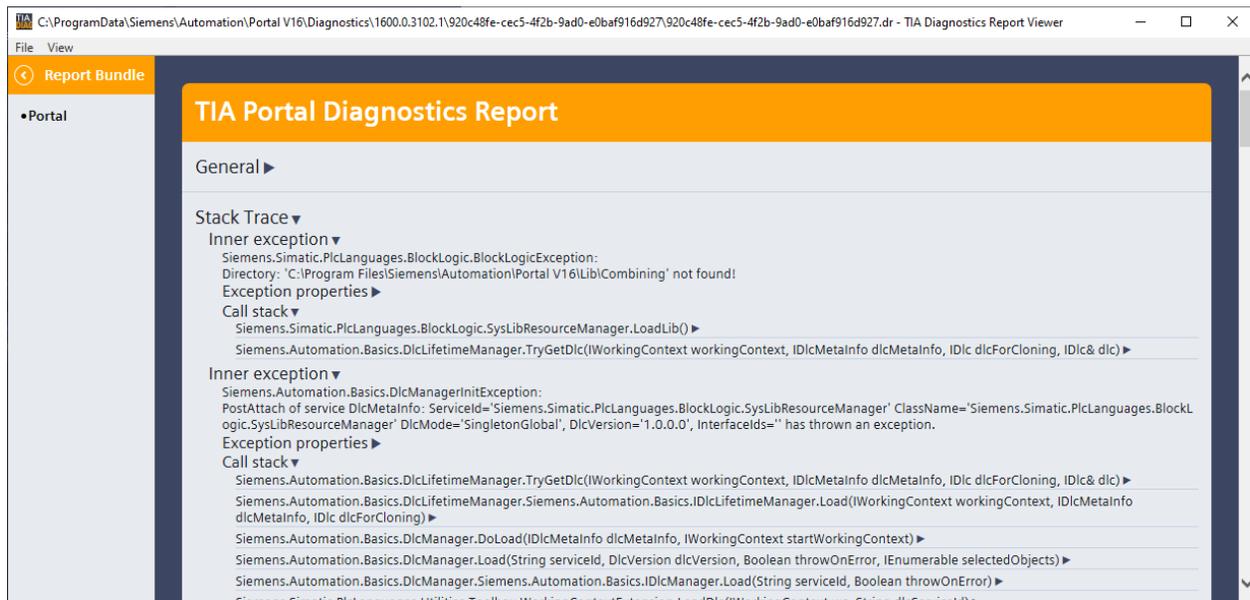

Nous allons maintenant ajouter le dossier Combining, copiez-le et suivez le chemin suivant dans l'explorateur de fichiers.

 > Ce PC > Windows (C:) > Programmes > Siemens > Automation > Portal V16 > lib

C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V16\lib

Collez le dans ce dossier.

Ce PC > Windows (C:) > Programmes > Siemens > Automation > Portal V16 > lib

Nom	Modifié le	Type
 Combining	19/11/2020 17:49	Dossier de fichiers
 Graphics	25/09/2020 11:25	Dossier de fichiers
 PreCombined	25/09/2020 11:13	Dossier de fichiers
 Spec	25/09/2020 11:33	Dossier de fichiers
 Sys	25/09/2020 11:25	Dossier de fichiers

Relancez ensuite TIA Portal et vous n'aurez plus de problèmes lors de la configuration matérielle et à l'ouverture de vos projets.